


Module hydraulique

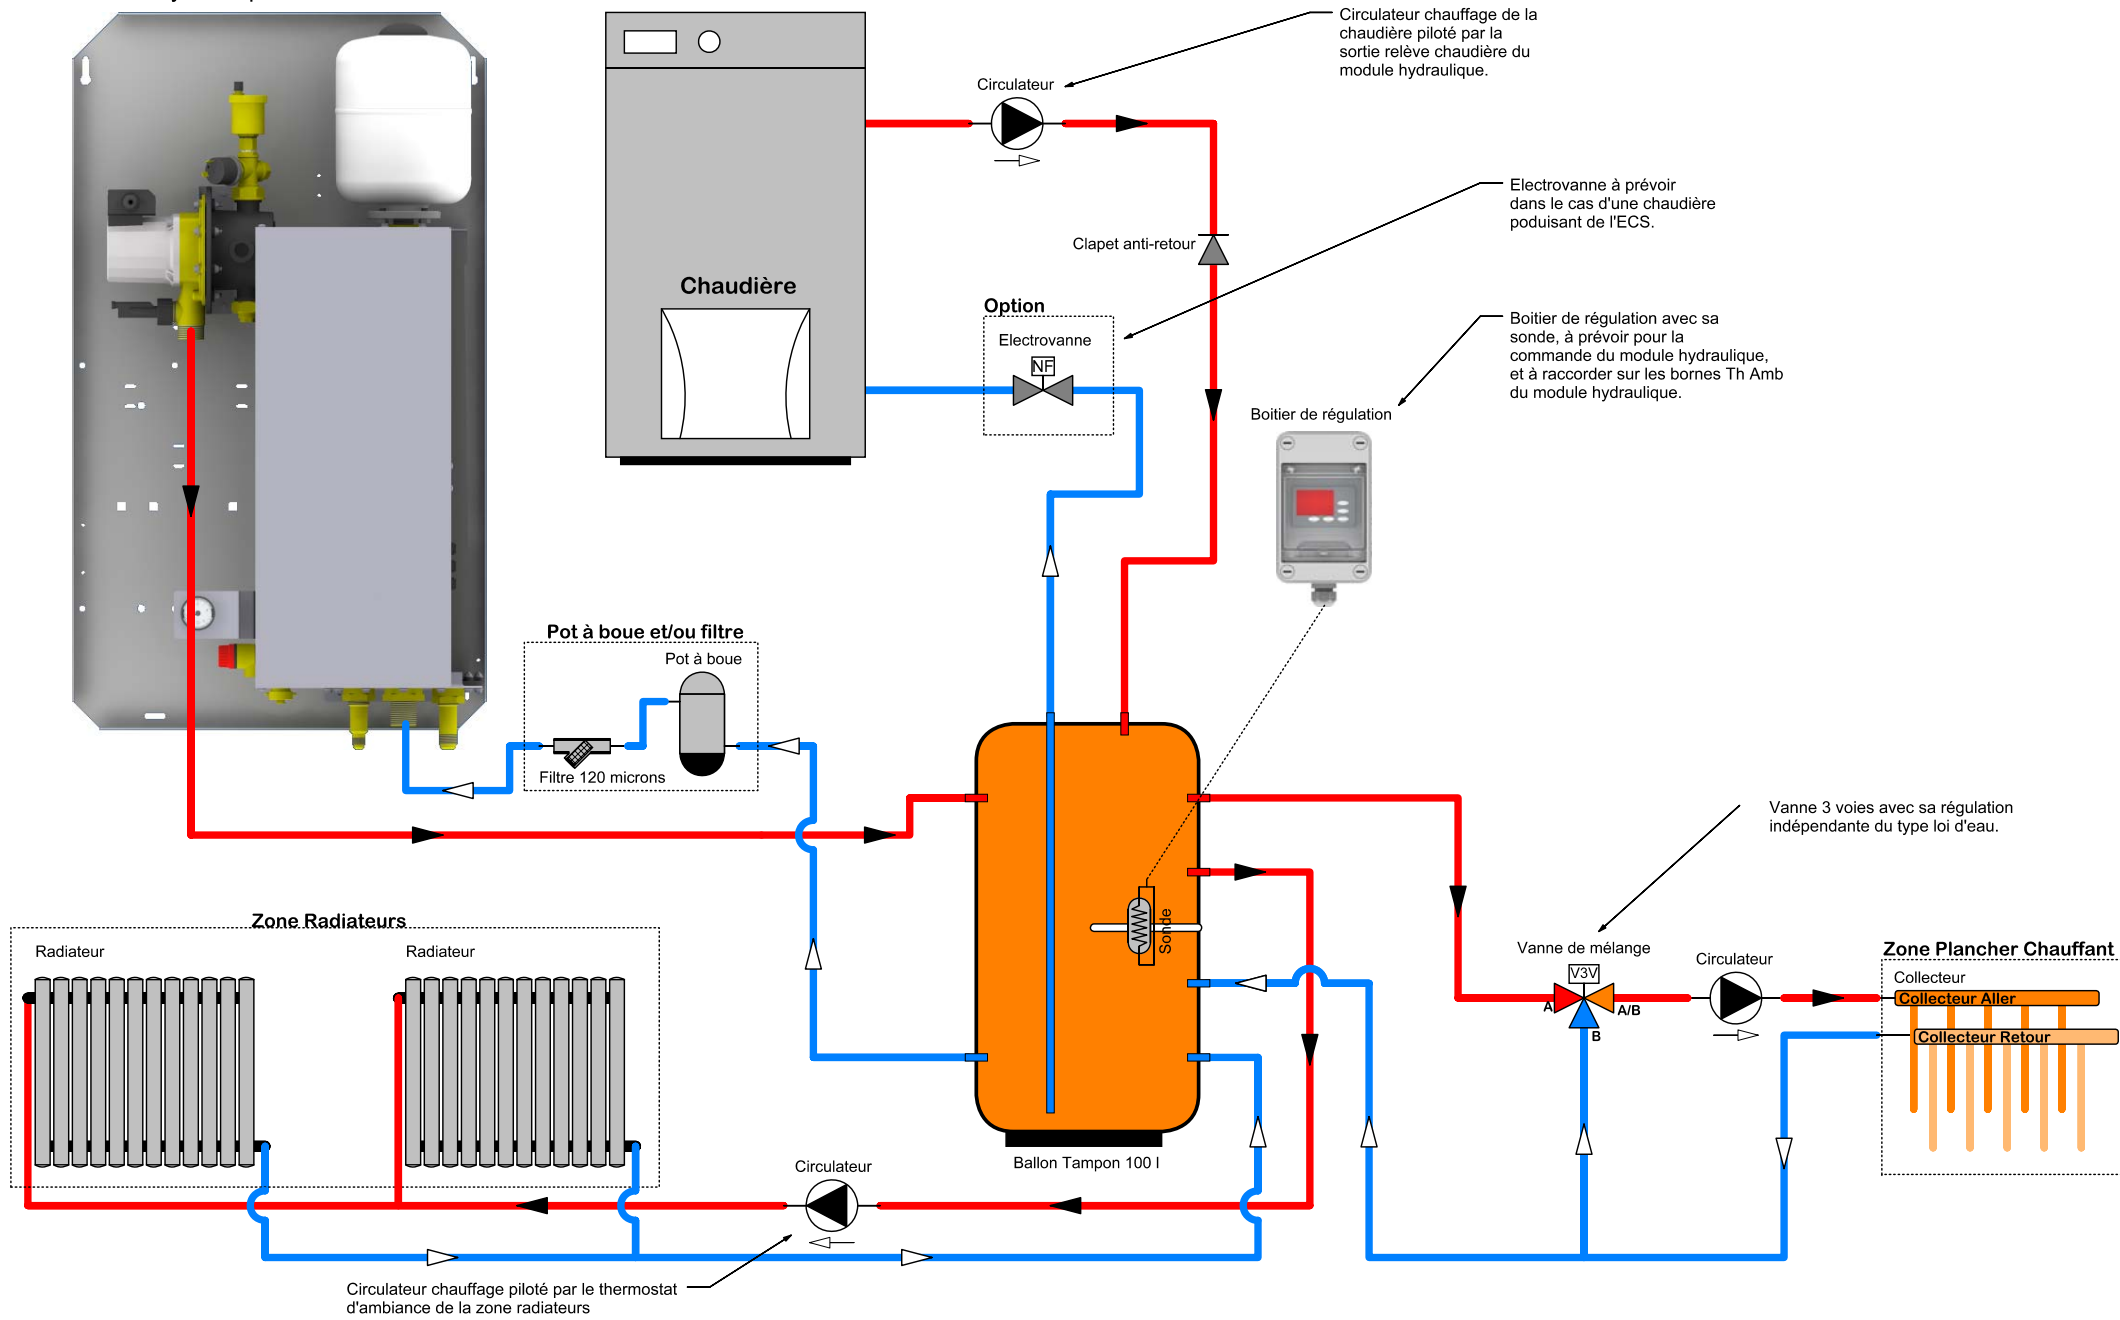

Circulateur chauffage de la chaudière piloté par la sortie relève chaudière du module hydraulique.

Electrovanne à prévoir dans le cas d'une chaudière produisant de l'ECS.

Boitier de régulation avec sa sonde, à prévoir pour la commande du module hydraulique, et à raccorder sur les bornes Th Amb du module hydraulique.

Vanne 3 voies avec sa régulation indépendante du type loi d'eau.

APPLICATION : Installation sur 1 zone de radiateurs et 1 zone plancher avec mise en place d'un ballon tampon avec option relève de chaudière.

MODULES CONCERNES : ZURAN / BAGUIO

CREE LE : 22/09/2008

MODIFIE LE :

REF :

PAGE : 24

