


Document proposé par <b>ENERTECH</b> 26160 Félines s/ Rimandoule T04-75-90-18-54	<b>Asservissement du circulateur de  chauffage au fonctionnement du brûleur</b>	<i>Marque</i> <b>VIESSMANN</b>
page 1 / 1	<i>Modèle</i> <b>EUROLA</b>	

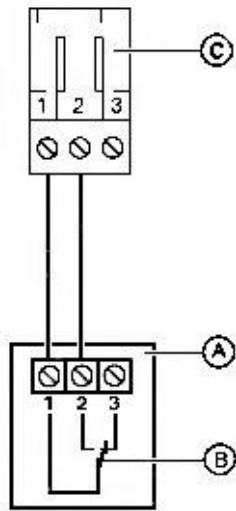

**A** : Module relais du thermostat à horloge-F

**B** : Sur le schéma la position du contact correspond à pompe de chauffage arrêtée

**C** : Connecteur de raccordement Eurolamatik-RC  
Contact 1 : +24 V  
Contact 2 : contact  
Contact 3 : masse

- S'assurer de la présence d'un thermostat à horloge type F correctement raccordé (voir schéma ci-dessus),
- Le circulateur est asservi automatiquement au thermostat d'ambiance ( il s'arrêtera donc après arrêt du brûleur + une temporisation de 12 minutes).

\*\*\*\*\*