


Document proposé par ENERTECH 26160 Félines s/ Rimandoule T04-75-90-18-54	Asservissement du circulateur de chauffage au fonctionnement du brûleur	<i>Marque</i> ELM LEBLANC
page 1 / 1	<i>Modèle Egalis</i> EGLB / EGVB (ballon incorporé) EGLS / EGVS (Ballon séparé) Egalis - Melia EGLM / EGVM (mixte instantanée)	

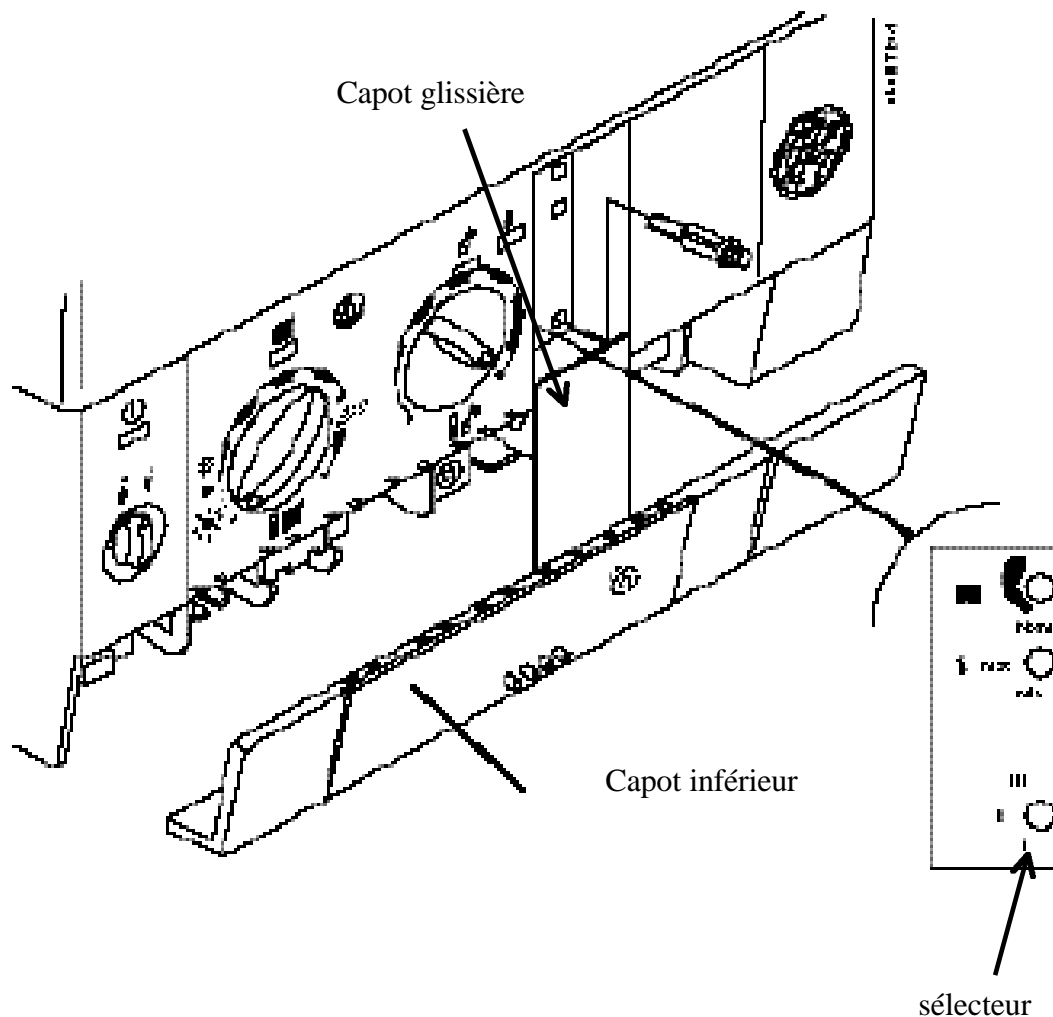

- Démontez le capot inférieur.
- Déposez le capot glissière dégageant l'accès au sélecteur de réglage
- Réglez le sélecteur sur la position I .

Résultat :

- En mode hiver, à chaque arrêt du brûleur, le circulateur s'arrête après une temporisation de 3 minutes.
